

BOTONEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL

FIREWALL PB



CE

1328-CPR-0464
15

NIBBLE – Engenharia, Lda.
Rua Júlio Dinis, 265, 1D
4785-330 Trofa
Portugal

EN 54-11


SISTEMAS DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS: BOTONEIRAS DE
ACIONAMENTO MANUAL

- BOTONEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL -

NIBBLE® Firewall-PB


Botoneira / Callpoint

Superfície • Surface



Dim: 100 x 100 x 49 (mm)

Embutido • Flush

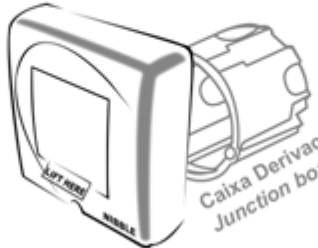


Dim: 100 x 100 x 29 (mm)


Caixa Derivação
Junction box

EN 54-11

!
Apenas uso interno
Para mais informação
Indoor use only
Further information
www.nibble.pt



Não apertar demasiado
Do not over tighten

Circuito • Circuit

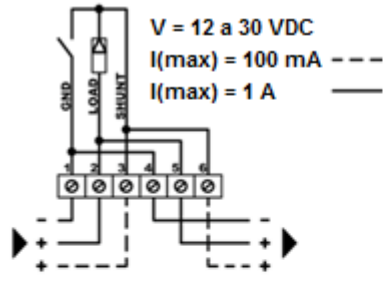


V = 12 a 30 VDC
I(max) = 100 mA ---
I(max) = 1 A ———

Chave Rearme • Reset Key

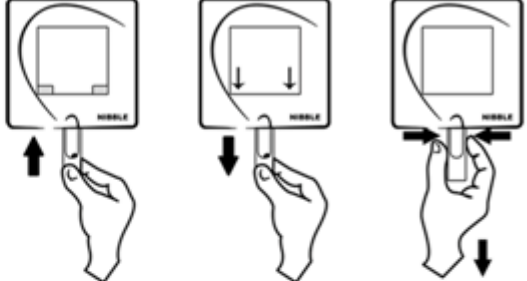


Tipo A • Type A

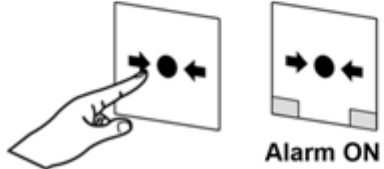

Alarm ON

Tipo B • Type B

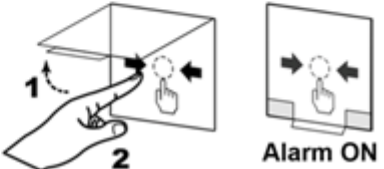

Alarm ON